

Drucktragende Bauteile


bei Füllstandskontrollen und Regulatoren
 innerhalb kältetechnischer Anlagen

Bitte beachten Sie, dass Komponenten zur Füllstandsregelung und -kontrolle innerhalb einer Kälteanlage auch bei Stillstand unter Druck stehen können. Die hervorgehobenen Baugruppen sind druckbeaufschlagt, das Öffnen ist daher nur im drucklosen Zustand zulässig. Bei Betriebsdruck demontierbare Bauteile sind die Magnetventilspule (4) und das Elektronikmodul (5).

Pressurized components

of level controls and regulators
 within cooling systems

Please observe that despite of system standstill components for the level control and regulation can still be under pressure. The highlighted components are pressurized, opening is thus only allowed in pressure-free condition. Components that can be dismantled in operation are the coil of the solenoid valve (4) and the electronic module (5).

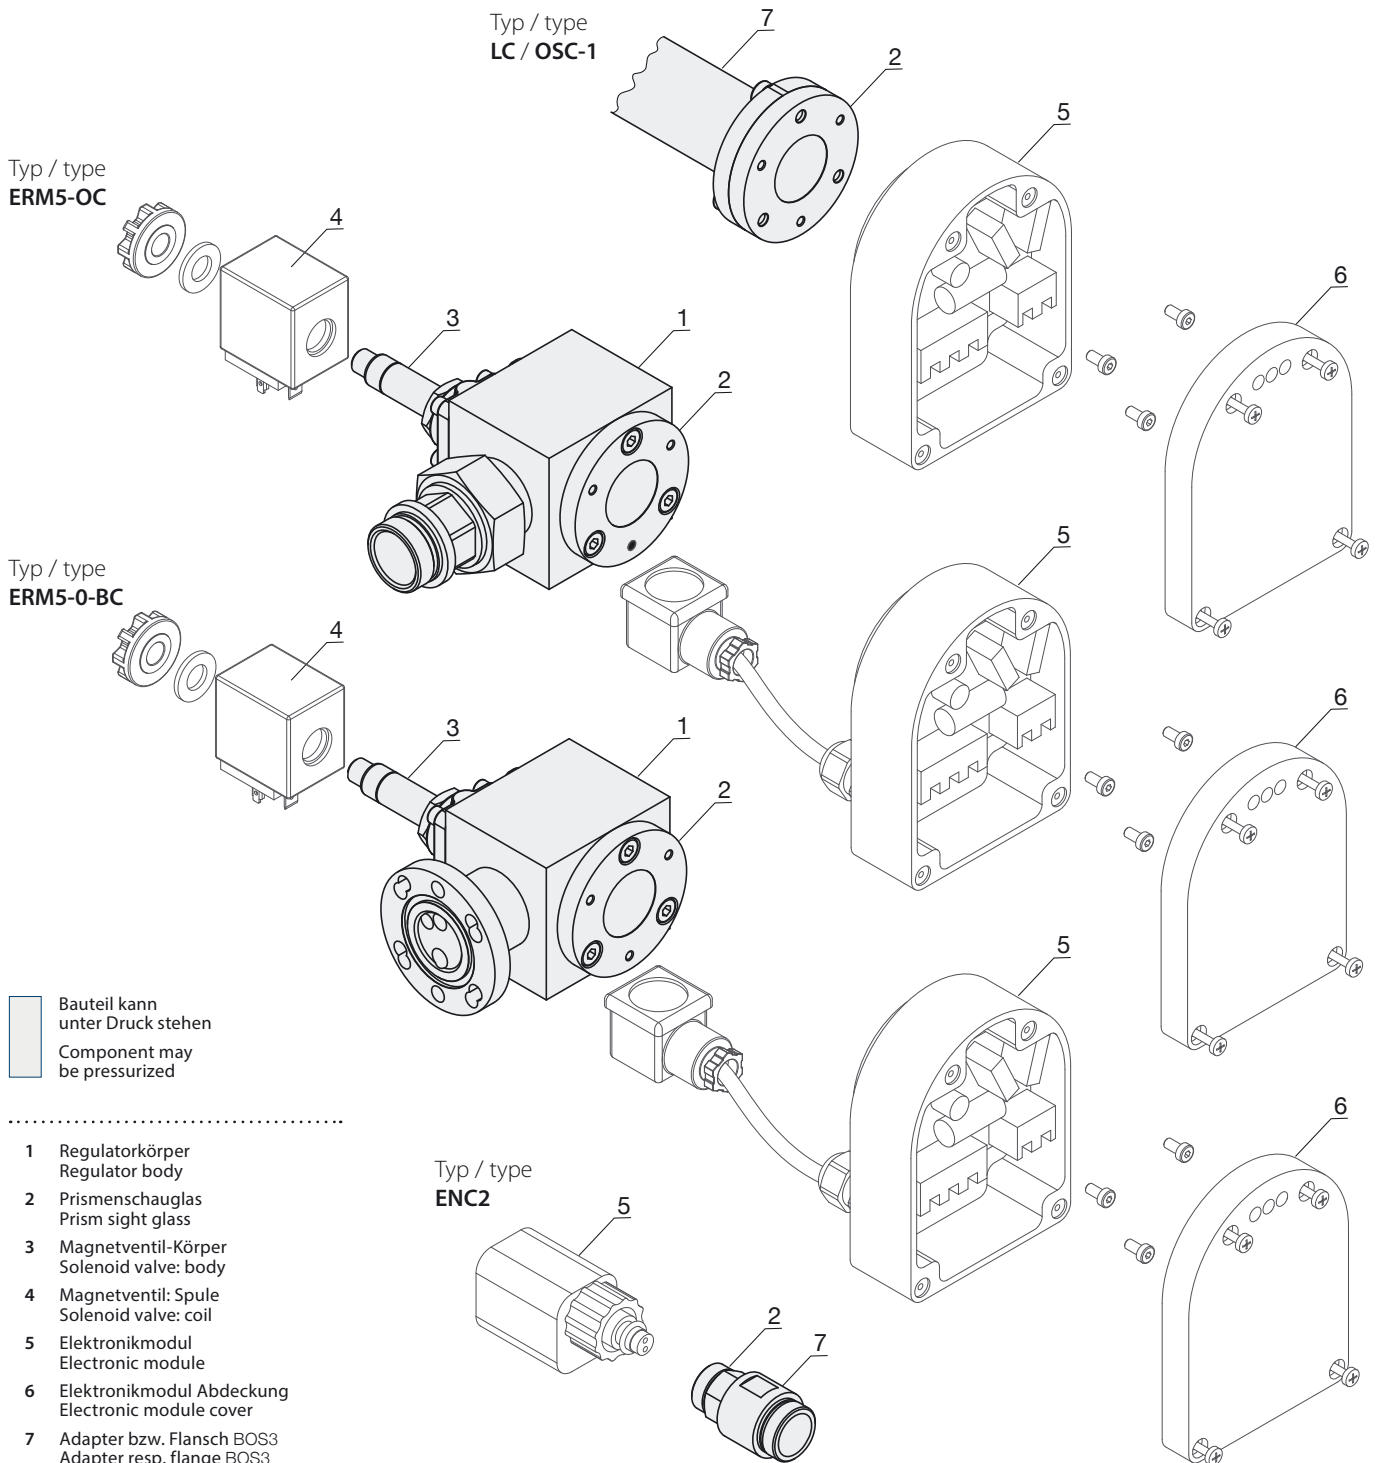

20151218